



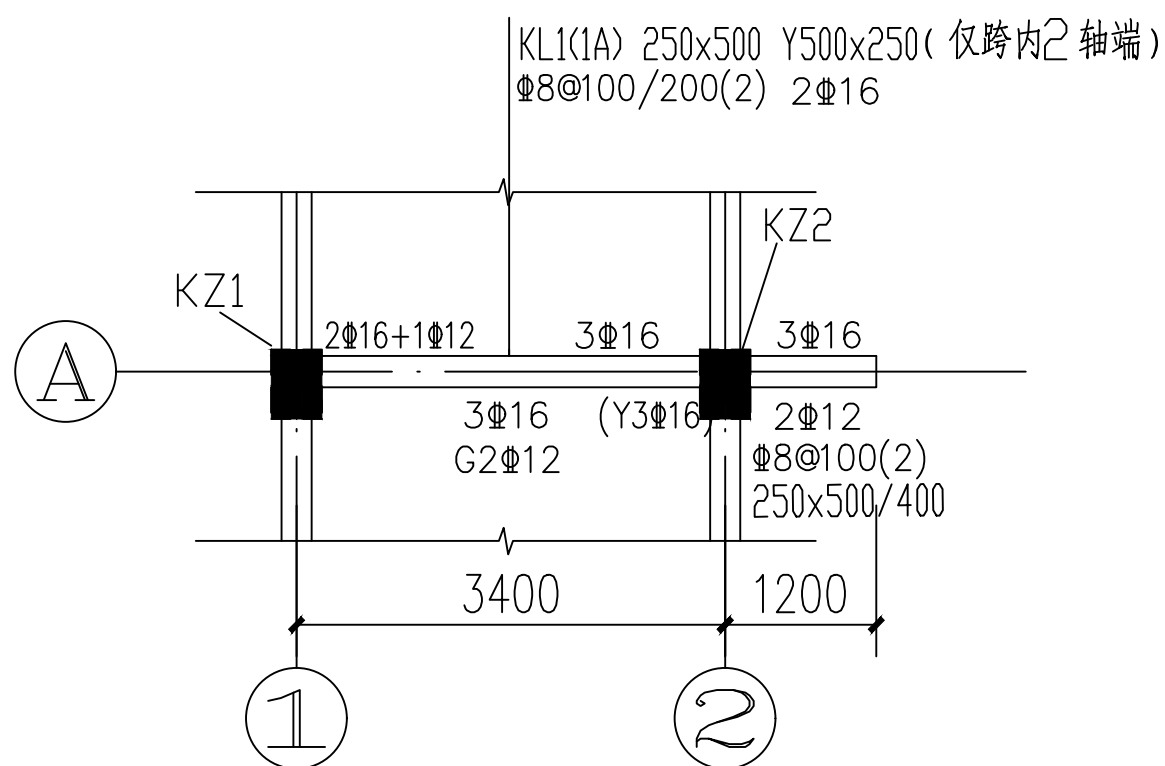

说明：

1. 本结构层楼面标高为1.200m。
2. 该梁仅跨内2轴端竖向加腋，1轴端和变截面悬挑段均无加腋构造。


图一 某榀框架局部平法施工图

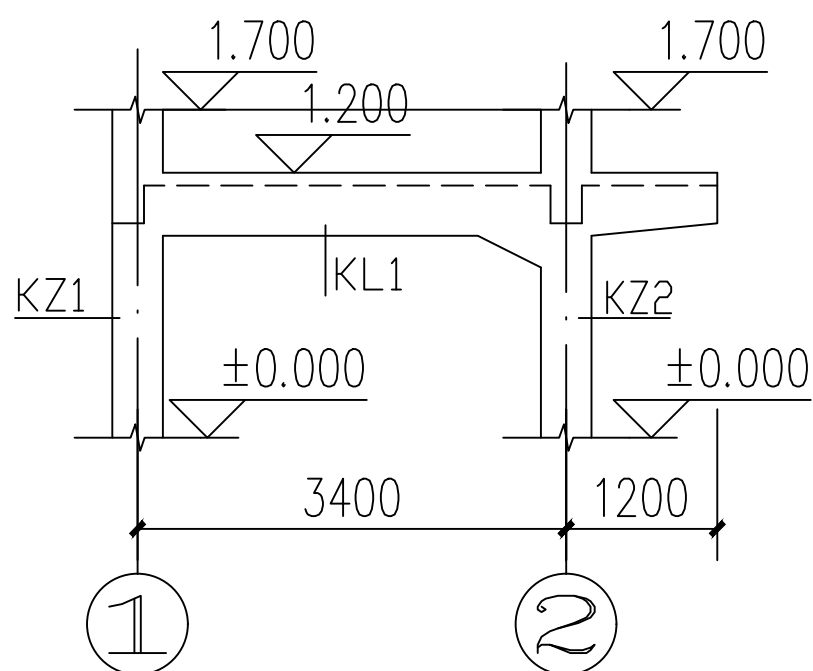

说明：

1. 本例选取某榀框架1.200m标高结构层的某框架梁及与之相关的上下一部分框架柱为对象。
2. ±0.000 非柱底，1.700 非柱顶，框架柱在±0.000~1.700 标高范围内纵筋通长无连接。
3. 此图中梁柱节点构造为中间层梁柱节点构造。

图二 某榀框架局部立面图

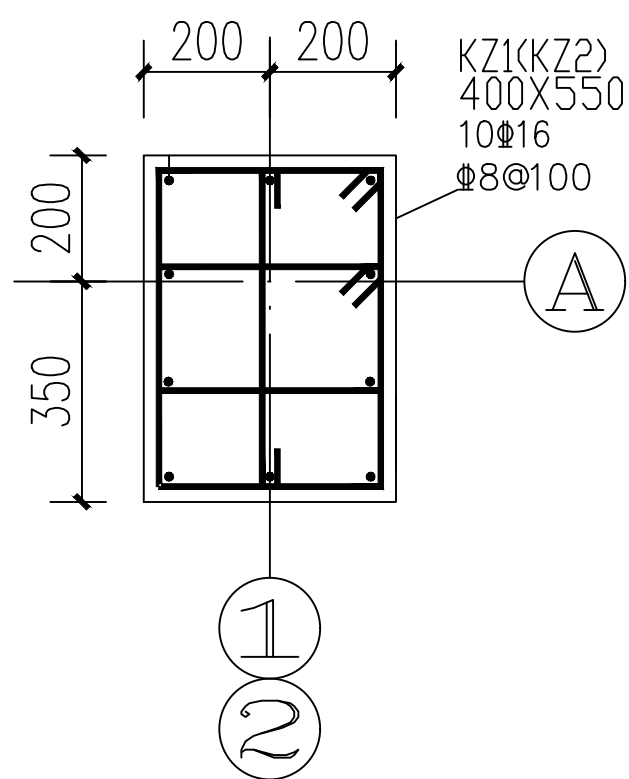

总说明:

- 1.本工程混凝土强度等级为C30，本工程框架抗震等级为二级。
- 2.Φ表示HRB400钢筋，拉筋同箍筋。未注明梁柱定位均轴线居中。
- 3.柱保护层30mm，梁保护层25mm，相关楼面板厚100mm。
- 4.柱钢筋全部和梁角部纵筋采用双丝十字扣绑扎，上下交叉，缠绕匝数2—3扣。其它部位采用斜扣绑扎，相邻斜扣方向不同。
- 5.梁上方的第一个KZ箍筋与梁顶距离为50mm。
- 7.悬挑端上部钢筋均伸至悬挑梁外端构造。
- 6.标准构造做法按22G101图集执行。
- 8.柱实操制作范围为KZ2局部，制作高度为1700mm。
- 9.梁的实操制作范围为图示KL1(1A)部分。

图三 KZ1、KZ2截面详图